

— H<sub>2</sub>Coastlink


--- H<sub>2</sub>Coastlink (Ausbaustufe)

— IPCEI-Leitung

--- Anbindung Speicher Etzel

⊕ ⊖ Elektrolyse

⊠ Gasspeicher

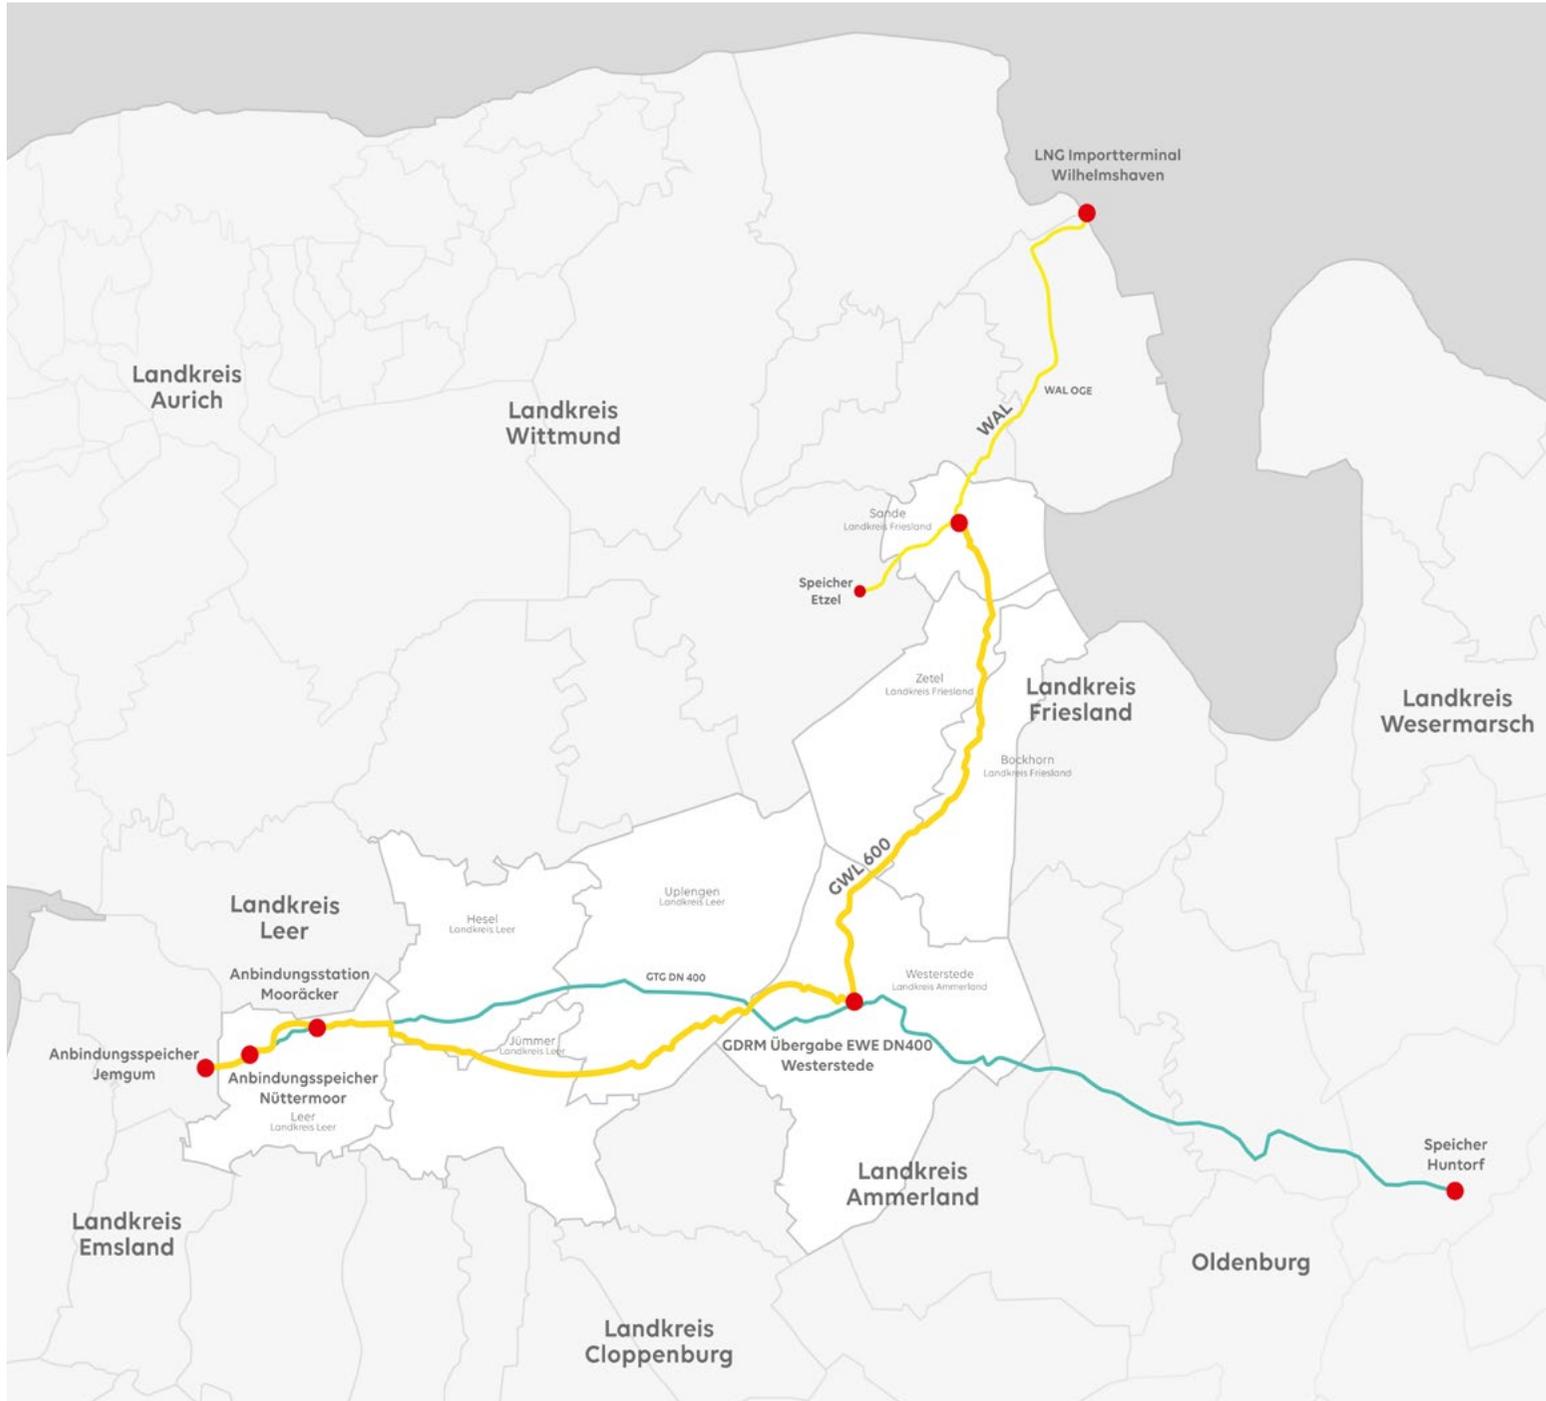

- Anbindungspunkte
- Trassenachse
- WAL
- Bestandsleitung

GWL (Gas- und Wasserleitung)  
 Wilhelmshaven - Leer DN600